

Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii VIP HAL przeznaczone do współpracy z halogenowymi źródłami światła o napięciu 12V i mocy do 50W. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przełączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin, w zależności od modelu.

Lighting emergency power supply kits from the VIP HAL series are designed to work with halogen light sources 12V power up to 50W. In case of power failure, these kits automatically switch light source into that supplied from batteries, and continue operation with reduced luminous flux for the nominal time of 1–3 hours (model dependent).



Typ Type	Model Model	Moc (W) Power (W)	Czas Time	Funkcja Function	Akumulator** Rechargeable battery	Waga (kg) Weight (kg)
VIP HAL	350*	5–50W	2 h	M/NM	2 × 5×D	1,5

* Czas pracy 2h / Duration time 2h
 ** Standardowo stosuje się akumulatory Ni-Cd. Za dopłatą istnieje możliwość zastosowania akumulatorów Ni-MH po wcześniejszym sprecyzowaniu w zamówieniu. / As a rule, Ni-cd rechargeable batteries are used. For extra fee, it is possible to mount Ni-MH rechargeable batteries upon earlier specification in order.


Stopień szczelności IP Ingress Protection Rating IP	20	Klasa izolacji Insulation class	II	Zasilanie Power supply	230 V AC 50–60 Hz
Czas ładowania Charging time	Pierwsze ładowanie: 48 h Ładowanie cykliczne: 24 h First charging: 48 h Cyclic charging: 24 h	Zakres temp. pracy Ambient temp. range	10 – 50°C	Akumulator Rechargeable battery * opcjonalnie/optional	Ni-cd / Ni-MH*
		Certyfikat Certificate	CE	Zgodność produktu Product compliance	EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2

Korpus statecznika
Ballast housing
Wykonany ze stabilizowanego UV poliwęglanu (PC)
Made of UV-stabilized polycarbonate (PC)

Sposób mocowania
Mounting
Przy oprawie, za pomocą śrub
Next to the fitting, with screws

Żywotność akumulatora
Battery life
Zaleca się wymianę akumulatora najpóźniej po 4 latach (w zależności od warunków eksploatacji). Wysoka temperatura otoczenia źle wpływa na pojemność ogniw, znacząco skracając ich żywotność.
Battery replacement recommended after up to 4 years, depending on service conditions. Heightened ambient temperature decreases the volume of cells, shortening their lifespan significantly.

System testowania
Test system
Przycisk testu – test manualny, automatyczny (AT, DATA)
Test button – manual test, automatic (AT, DATA)

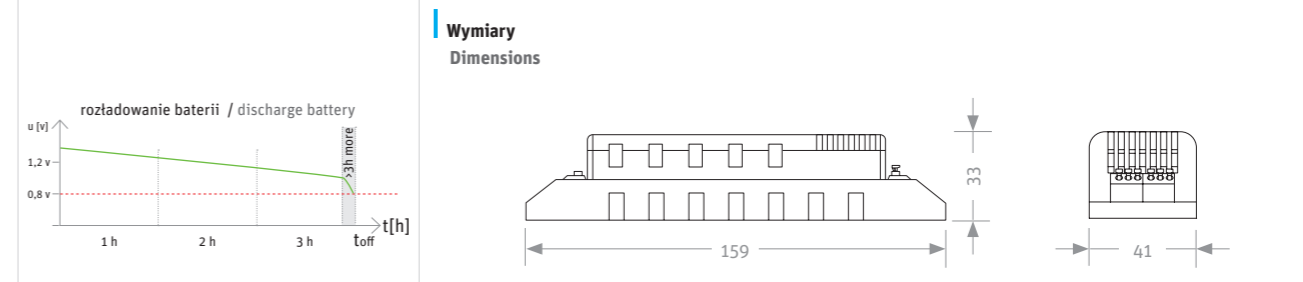

Przedstawione wizualizacje obiektów mogą nieco różnić od rzeczywistych produktów. Niniejsza publikacja nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.