


Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii VIP PRO DATA przeznaczone do montażu w oprawkach oświetleniowych z 4-pin fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4–80 W. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przetączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin.

Lighting emergency power supply kits from the VIP PRO DATA series are designed to be encased in lighting fittings equipped with 4-pin fluorescent light sources with power ranging 4–80 W. In case of power failure, these kits automatically switch light source into that supplied from batteries, and continue operation with reduced luminous flux for the nominal time of 1–3 hours.

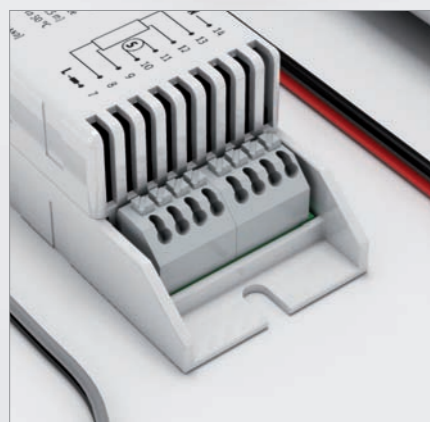

VIP STANDARD 8 × pole 21

Typ Type	Model	Moc Power	Czas Time	Funkcja Function	Akumulator* Rechargeable battery	Waga (kg) Weight (kg)
VIP PRO	158i DATA	4–58W	1 h	M/NM	4×Sc	0,5
VIP PRO	358i DATA	4–58W	3 h	M/NM	4×D	0,8
VIP PRO	180i DATA	4–80W	1 h	M/NM	5×C	0,7
VIP PRO	380i DATA	4–80W	3 h	M/NM	5×D	0,8

* Standardowo stosuje się akumulatory Ni-cd. Za dopłatą istnieje możliwość zastosowania akumulatorów Ni-MH po wcześniejszym sprecyzowaniu w zamówieniu. / As a rule, Ni-cd rechargeable batteries are used. For extra fee, it is possible to mount Ni-MH rechargeable batteries upon earlier specification in order.

** ...i – impulsowe ładowanie akumulatora i układ przetaczający 8×pole
...i – impulse battery charging and switching system 8 × field

Stopień szczelności Ingress Protection Rating	20	Klasa izolacji Insulation class	II	Zasilanie Power supply	230 V AC 50–60 Hz
Czas ładowania Charging time Pierwsze ładowanie: 48 h Ładowanie cykliczne: 24 h First charging: 48 h Cyclic charging: 24 h		Zakres temp. pracy Ambient temp. range	10 – 50°C	Akumulator Rechargeable battery opcjonalnie/optional	Ni-cd/Ni-MH*
Żywotność akumulatora Battery life Zaleca się wymianę akumulatora najpóźniej po 4 latach (w zależności od warunków eksploatacji). Wysoka temperatura otoczenia źle wpływa na pojemność ogniw, znacząco skracając ich żywotność. Battery replacement recommended after up to 4 years, depending on service conditions. Heightened ambient temperature decreases the volume of cells, shortening their lifespan significantly.		Korpus statecznika Ballast housing Wykonany ze stabilizowanego uv poliwęglanu (PC) Made of uv-stabilized polycarbonate (PC)		Zgodność produktu Product compliance	EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2
		Specyfikacja** Specification ...i – inwerter 8-polowy dedykowany do stateczników magnetycznych i elektronicznych zgodnych z VDE (O108). Współpraca ze źródłami światła wg specyfikacji urządzenia ...i – 8-field inverter, dedicated for magnetic and EVG ballasts compatible with VDE (O108). Compatibility with light sources according to device specification		Sposób mocowania Mounting Wewnątrz oprawy, za pomocą śrub Inside the fitting, with screws	
				System testowania Test system Automatyczny, realizowany poprzez zintegrowany układ mikroprocesorowy wykonujący testy programowane w centrali monitorującej w systemach DATA-S i DATA-S EASY Automatic, performed by integrated microprocessor unit conveying the tests programmed in monitoring center in systems DATA-S and DATA-S EASY	

