


Zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii VIP PRO AT przeznaczone do montażu w oprawkach oświetleniowych z 4-pin fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4–80 W. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przełączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin, w zależności od modelu.

Lighting emergency power supply kits from the VIP PRO AT series are designed to be encased in lighting fittings equipped with 4-pin fluorescent light sources with power ranging from 4–80 W. In case of power failure, these kits automatically switch light source into that supplied from batteries, and continue operation with reduced luminous flux for the nominal time of 1–3 hours (model dependent).

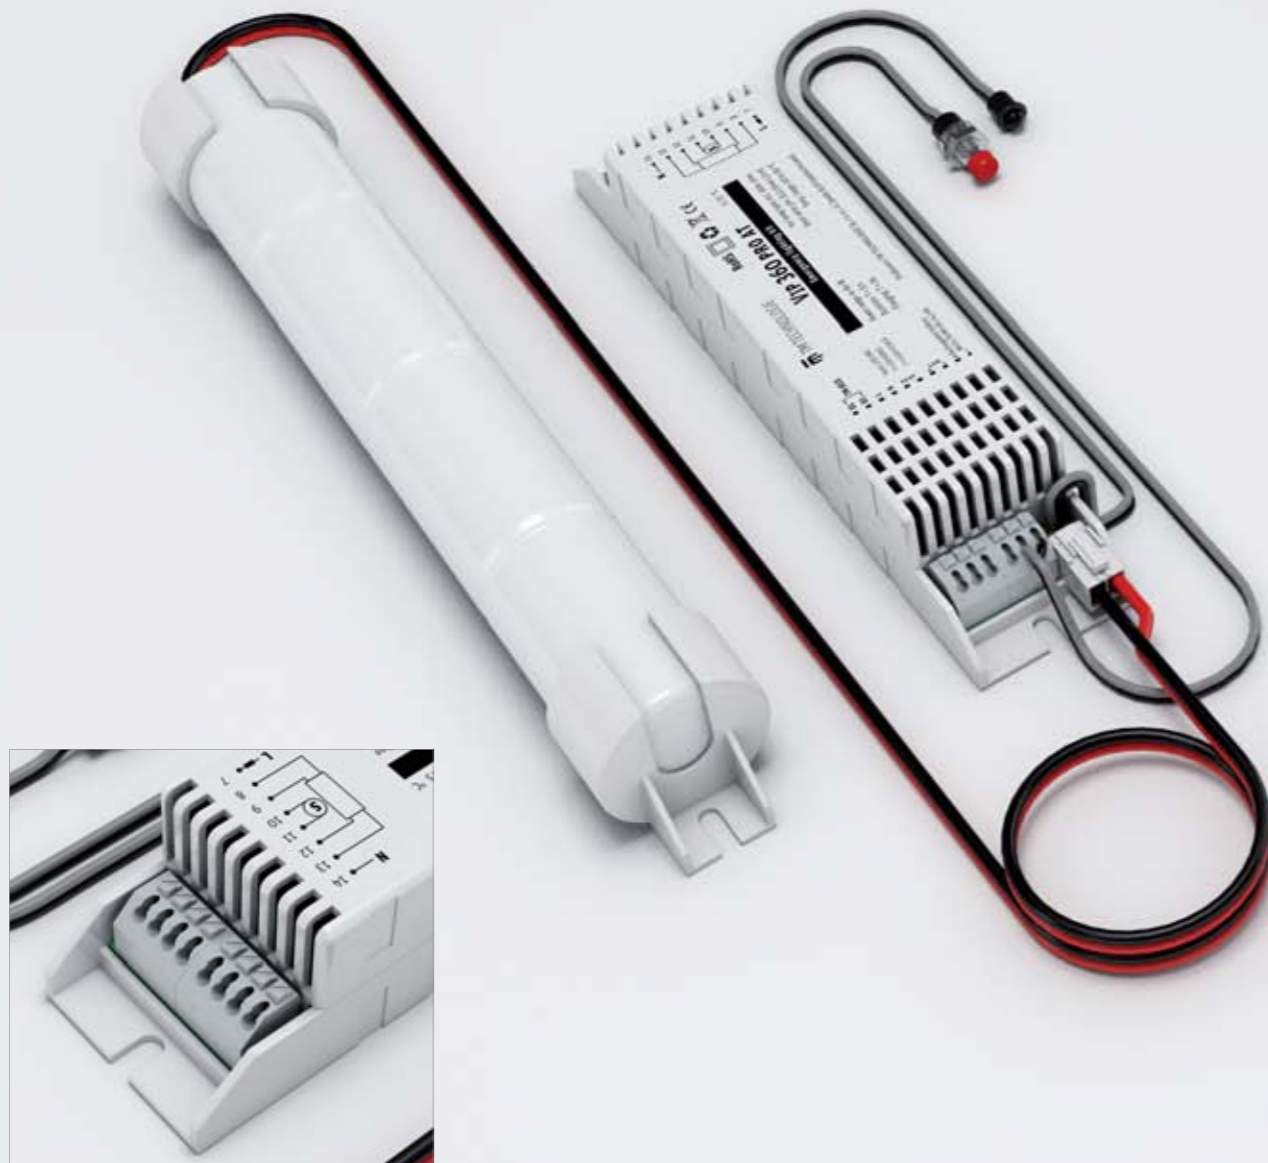

VIP PRO AT 8 × pole

Typ Type	Model	Moc Power	Czas Time	Funkcja Function	Akumulator* Rechargeable battery	Waga (kg) Weight (kg)
VIP PRO	158i AT	4–58	1 h	A/SA	4,8 V/1,5 Ah	0,5
VIP PRO	358i AT	4–58	3 h	A/SA	4,8 V/4,0 Ah	0,8
VIP PRO	180i AT	4–80	1 h	A/SA	6,0 V/2,5 Ah	0,7
VIP PRO	380i AT	4–80	3 h	A/SA	6,0 V/4,5 Ah	0,8

* Standardowo stosuje się akumulatory Ni-cd. Za dopłatą istnieje możliwość zastosowania akumulatorów Ni-MH po wcześniejszym sprecyzowaniu w zamówieniu. / As a rule, Ni-cd rechargeable batteries are used. For extra fee, it is possible to mount Ni-MH rechargeable batteries upon earlier specification in order.

** ...i – impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8 × pole / ...i – impulse battery charging and switching system 8 × field

Specyfikacja**
Specification

...i – inwerter 8-polowy dedykowany do stateczników magnetycznych i elektronicznych zgodnych z VDE (O108). Współpraca ze źródłami światła wg specyfikacji urządzenia
...i – 8-field inverter, dedicated for magnetic and EVG ballasts compatible with VDE (O108). Compatibility with light sources according to device specification

System testowania
Test system

Automatyczny, realizowany poprzez zintegrowany układ mikroprocesorowy
Automatic, performed by integrated microprocessor unit

Zasilanie
Power supply

230 V AC
50–60 Hz

Zakres temp. pracy
Ambient temp. range

10–50°C

Ładowanie akumulatora
Battery charging

Ciągłe impulsowe
Pierwsze ładowanie: 48 h
Ładowanie cykliczne: 24 h
Continuous, impulse
First charging: 48 h
Cyclic charging: 24 h

Akumulator
Rechargeable battery
* opcjonalnie/optional

Ni-cd/Ni-MH*

Certyfikat
Certificate

CE, ENEC

Obudowa statecznika
Ballast housing

Wykonana ze stabilizowanego uv poliwęglanu (PC)
Made of uv-stabilized polycarbonate (PC)

Sposób mocowania
Mounting


Wewnątrz oprawy, za pomocą śrub
Inside the fitting, with screws

Zgodność produktu
Product compliance

EN 60598-2-22
EN 61347-2-7
EN 55015
EN 61000-3-2

Żywotność akumulatora
Battery life

Zaleca się wymianę akumulatora najpóźniej po 4 latach, w zależności od warunków eksploatacji. Podwyższona temperatura otoczenia negatywnie wpływa na pojemność ogniw, znacząco skracając ich żywotność.
Battery replacement recommended after up to 4 years, depending on service conditions. Heightened ambient temperature decreases the volume of cells, shortening their lifespan significantly.

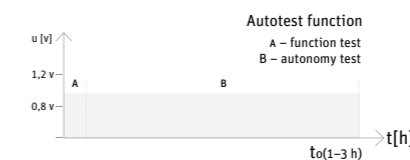

Wymiary
Dimensions

